
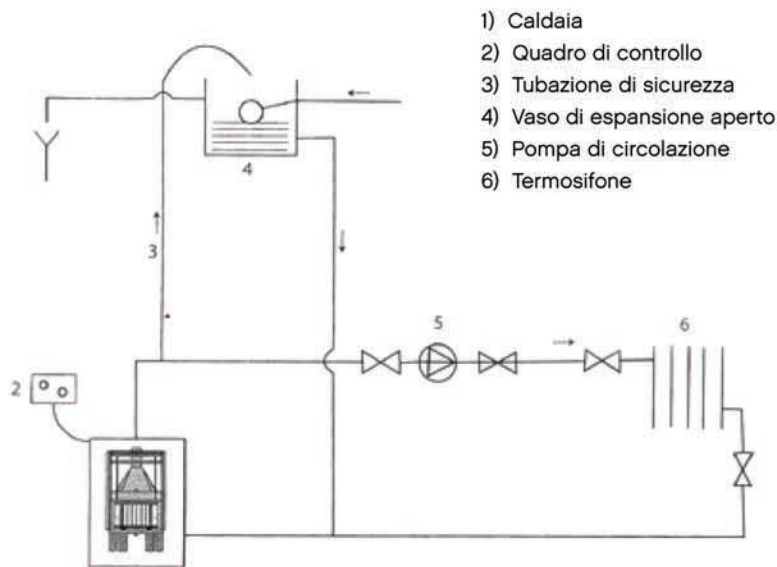


termocamini ad acqua.

ACQUA TERMO 90

IMPIANTO CON TERMOCAMINO E CALDAIA MURALE

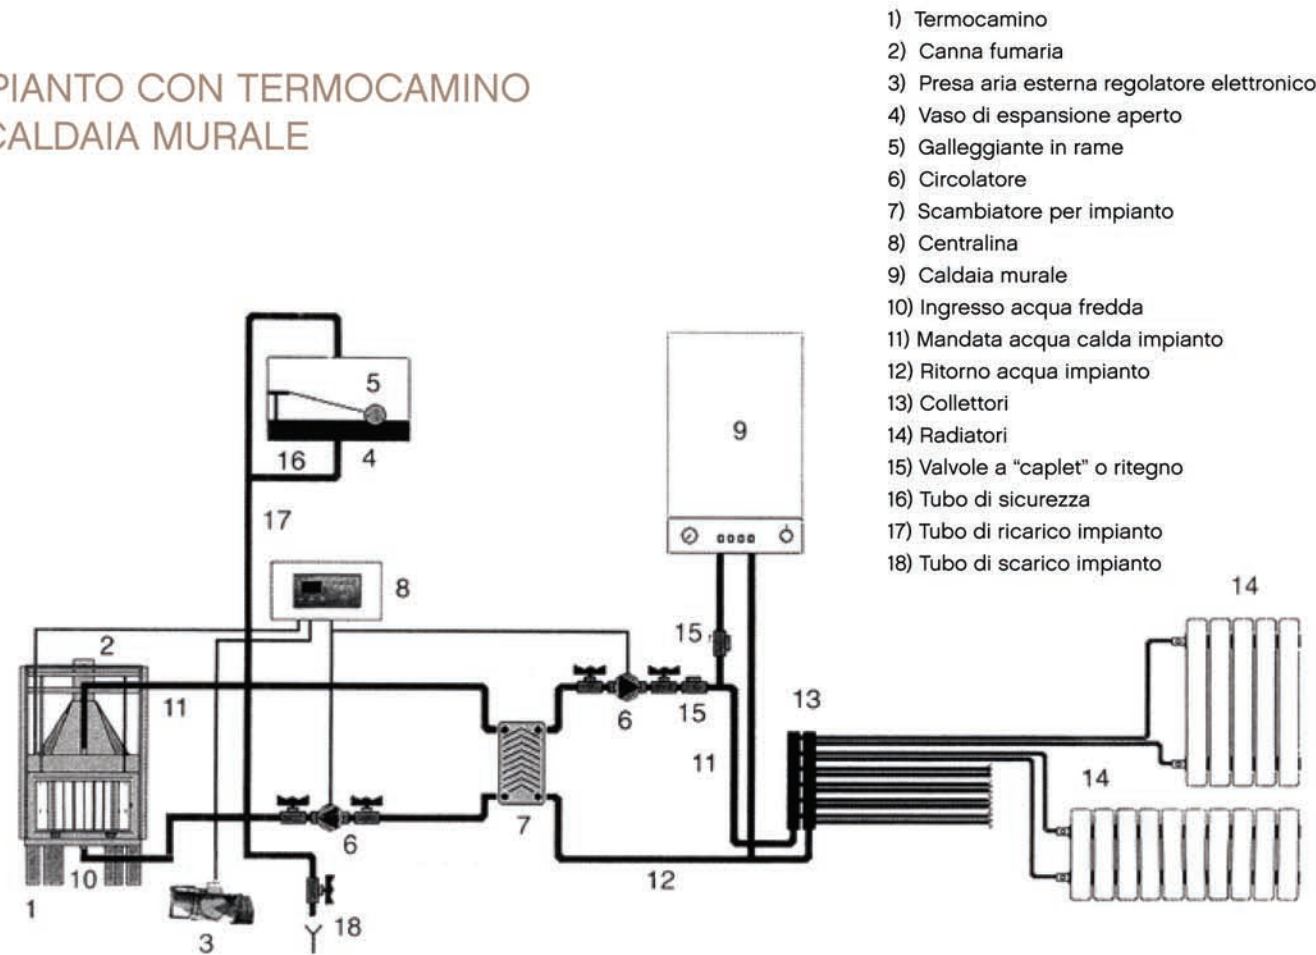

Si consiglia di far lavorare il circolatore (pompa) alla prima velocità, al fine di trattenere l'acqua più a lungo nel corpo caldaia e di far partire il circolatore alla temperatura di 50° C indicata sul quadro elettronico.


Per aumentare il potere calorifico si consiglia di chiudere la valvola di uscita dei fumi dopo aver avviato il camino.

I termocamini sia ad aria che ad acqua possono essere realizzati anche su misure a richiesta.


L'AZIENDA SI RISERVA DI APPORTARE TUTTE LE MODIFICHE CHE RITERRA' OPPORTUNE, SIA DI MISURE CHE TECNICHE, SENZA ALCUN PREAVVISO



ACQUA TERMO PRISMATO

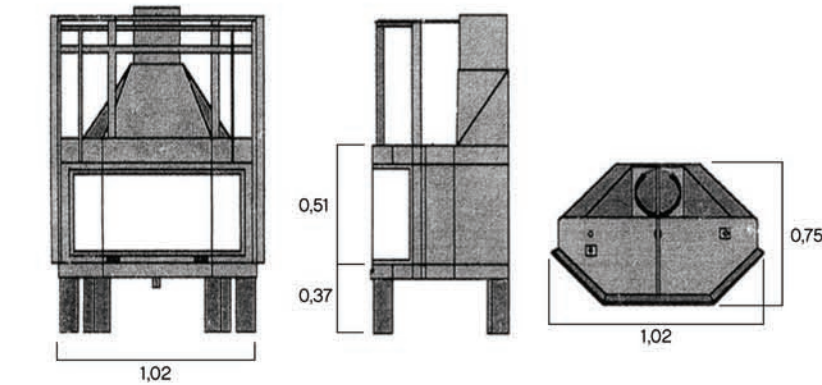

ACQUA TERMO 90

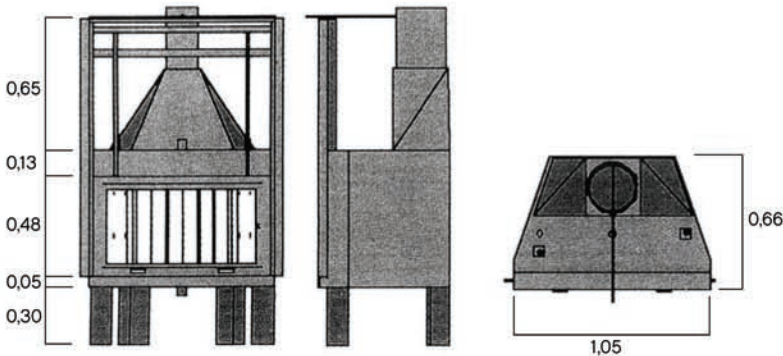

CARATTERISTICHE TERMICHE (focolare chiuso)		
POTENZA TERMICA BRUCIATA	Kcal/h*	24.000-29.000
CONSUMO LEGNA	Kg/h	6,50-8,00
RENDIMENTO GLOBALE	%	75
RENDIMENTO DIRETTO DELL' ACQUA	%	50
PROD. ACQUA CALDA SANIT. c/serpentina	l/m	9
PESO	Kg.	213
Ø USCITA FUMI	cm	25
CONTENUTO ACQUA	lt.	80
VOLUME RISCALDABILE (isol. prev. L.10/91)*	m³	430/500
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	bar	1,5
SEZIONE PRESA D'ARIA ESTERNA	cm²	20

* in base al consumo orario di legno

CARATTERISTICHE TERMICHE (focolare chiuso)		
POTENZA TERMICA BRUCIATA	Kcal/h*	24.000-29.000
CONSUMO LEGNA	Kg/h	6,50-8,00
RENDIMENTO GLOBALE	%	77
RENDIMENTO DIRETTO DELL' ACQUA	%	52
PROD. ACQUA CALDA SANIT. c/serpentina	l/m	9
PESO	Kg.	221
Ø USCITA FUMI	cm	25
CONTENUTO ACQUA	lt.	73
VOLUME RISCALDABILE (isol. prev. L.10/91)*	m³	430/500
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	bar	1,5
SEZIONE PRESA D'ARIA ESTERNA	cm²	20

* in base al consumo orario di legno